



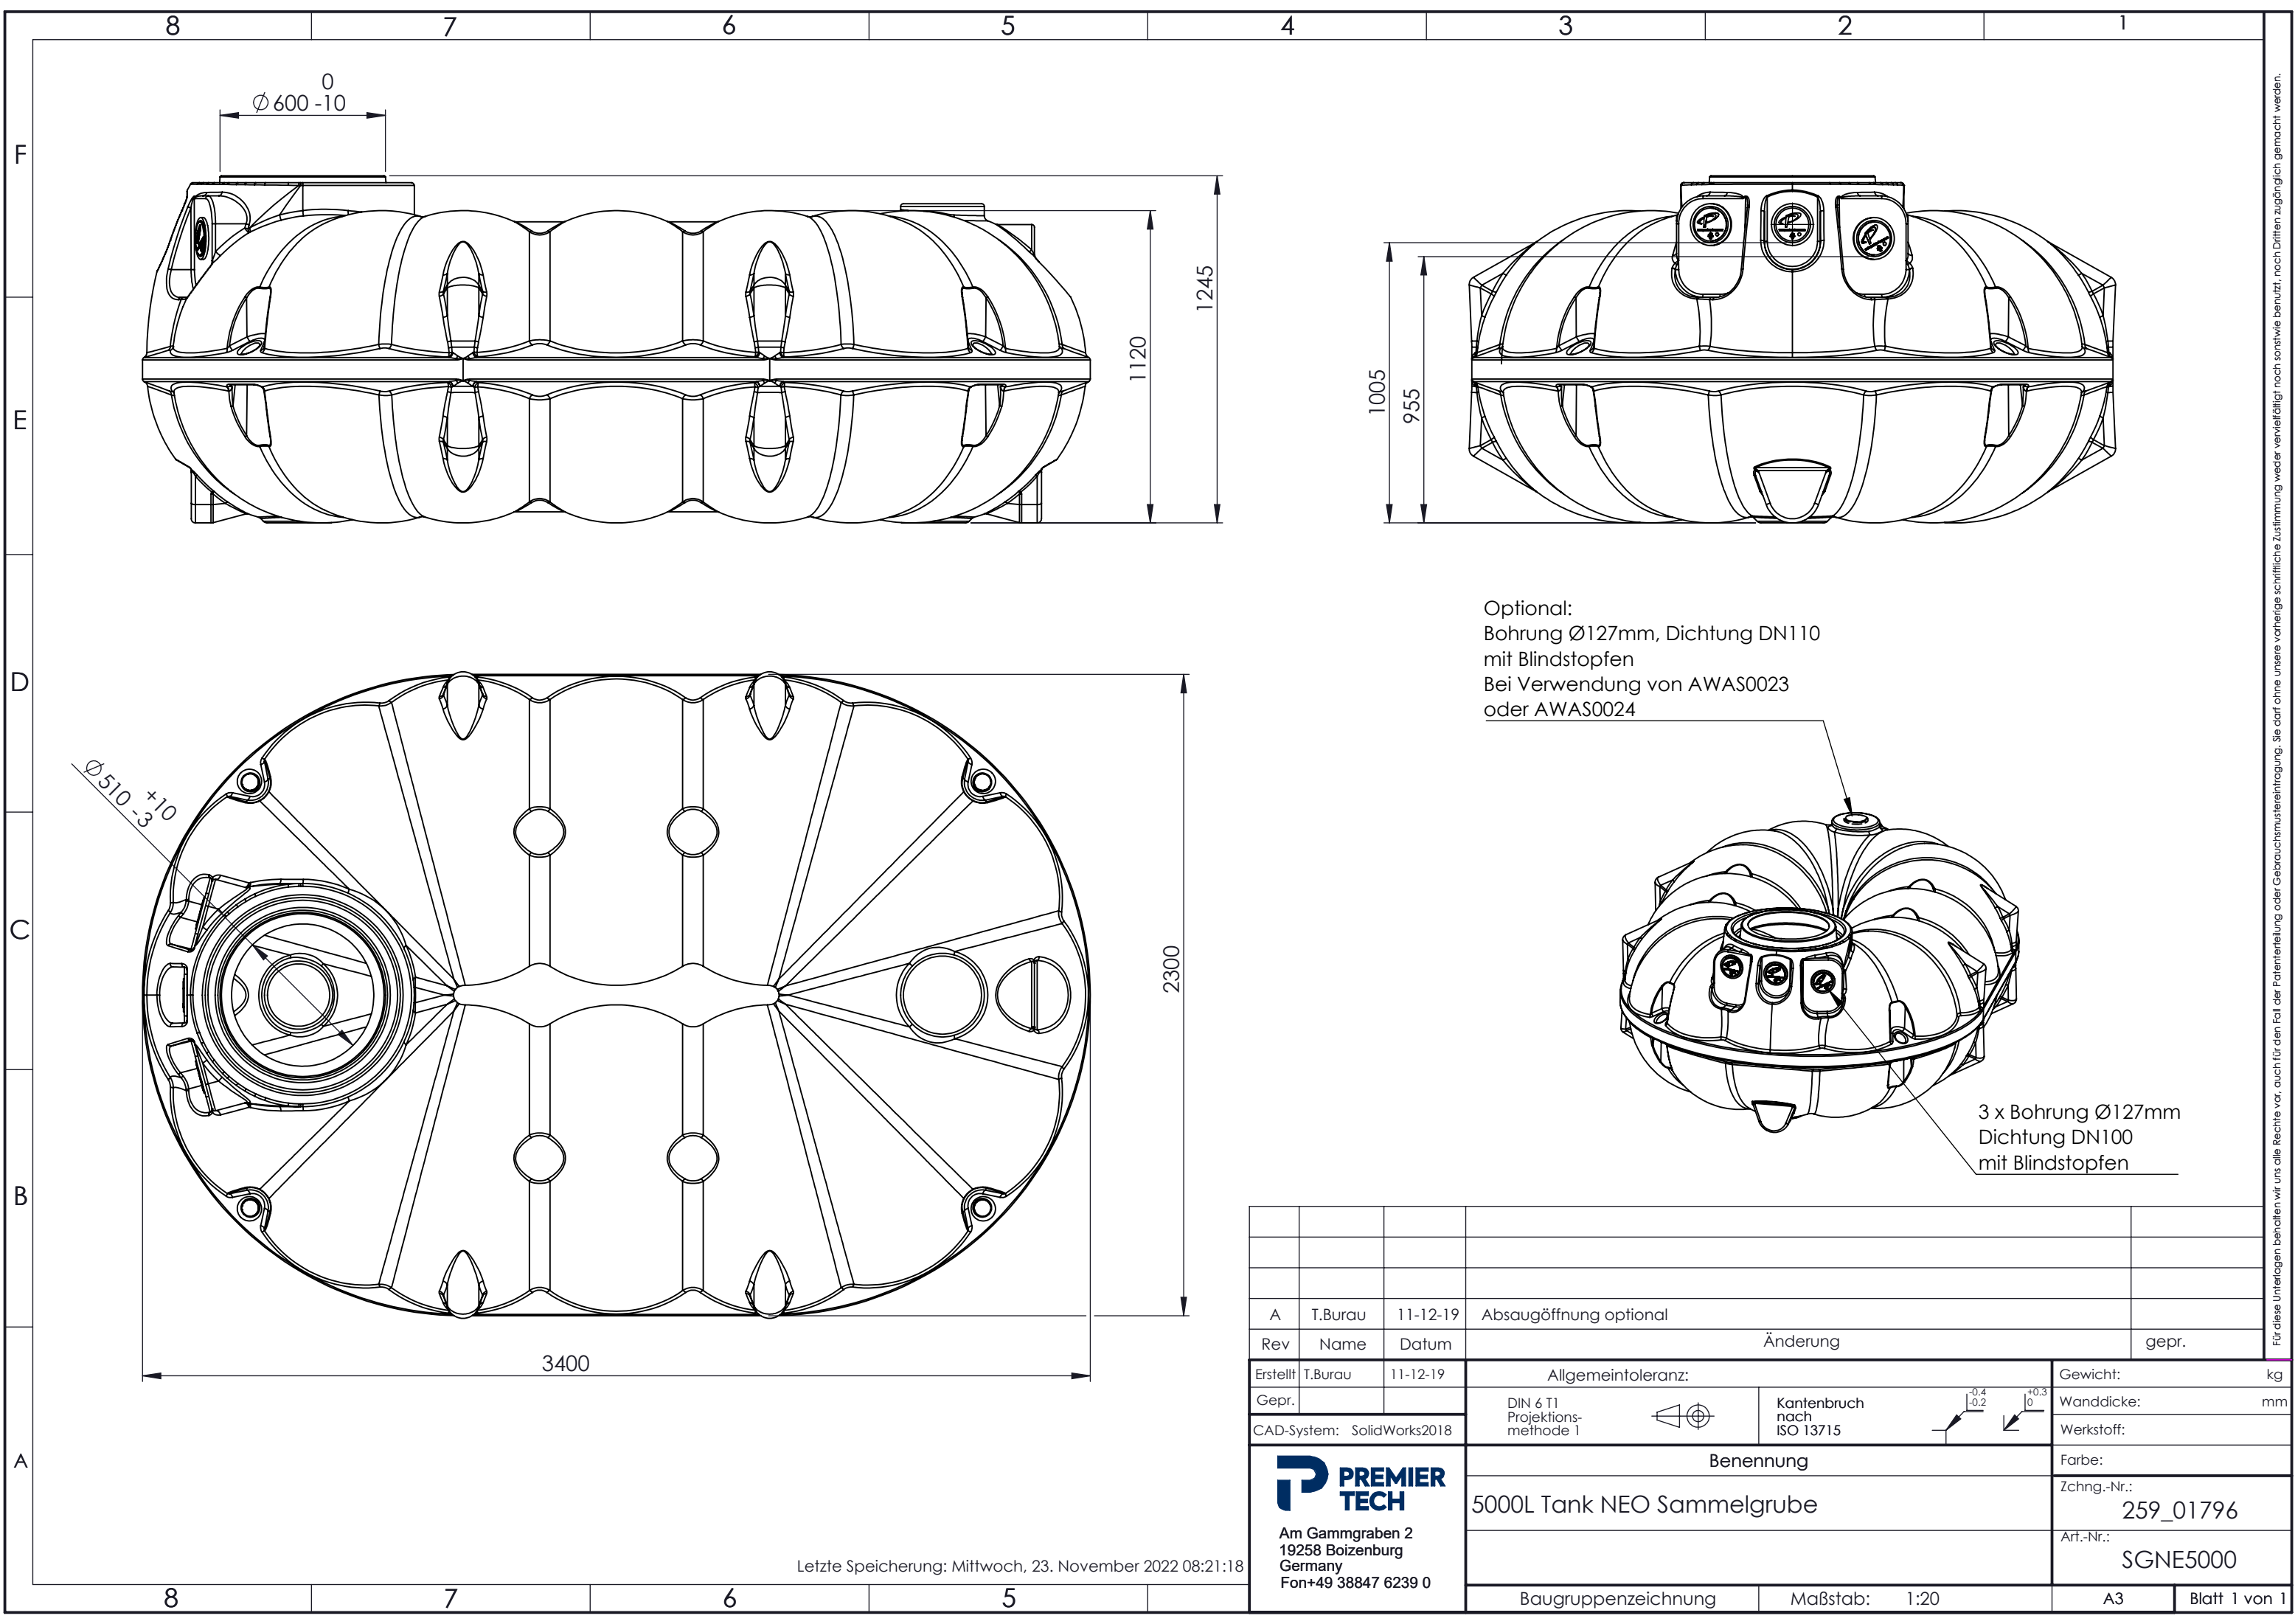

Optional:
Bohrung Ø127mm, Dichtung DN110
mit Blindstopfen
Bei Verwendung von AWAS0023
oder AWAS0024

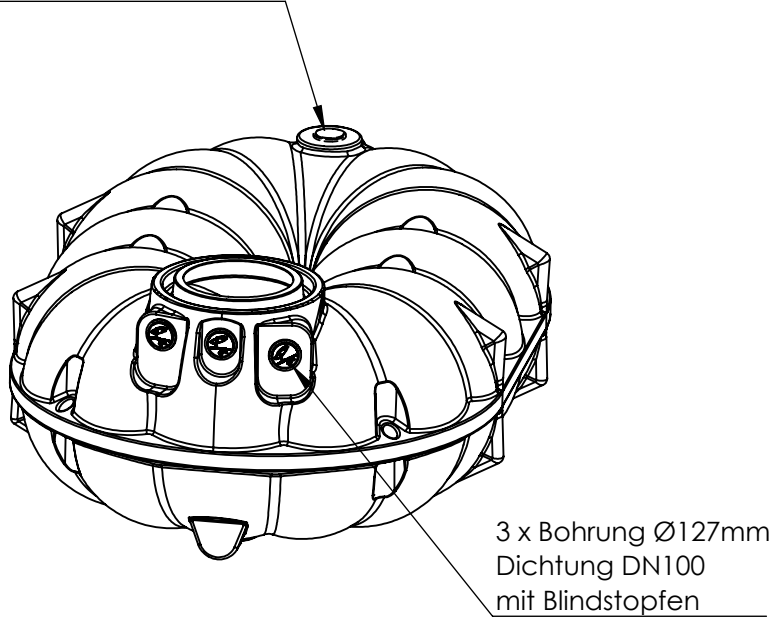

A	T.Burau	11-12-19	Absaugöffnung optional		
Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt	T.Burau	11-12-19	Allgemeintoleranz:		Gewicht: kg
Gepr.			DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2018					Werkstoff:
Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			Benennung		Farbe:
			5000L Tank NEO Sammelgrube		Zchng.-Nr.: 259_01796
					Art.-Nr.: SGNE5000
			Baugruppenzeichnung	Maßstab: 1:20	A3 Blatt 1 von 1

Letzte Speicherung: Mittwoch, 23. November 2022 08:21:18

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.